

Instrukcja obsługi / Manual guide / Инструкция по обслуживанию

Návod na montáž a obsluhu / Mode d'emploi / Betriebsanleitung / Kezelési útmutató

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Gwarantujemy, że zaspokoi on wszystkie Państwa oczekiwania. Życzymy zadowolenia z zakupionego wentylatora orazjego użytkowania.

Dear Customer!

Thank you for choosing our product. We are sure that it will fulfil all your expectations. We wish you satisfaction from your choice of the fan and its usage.

Уважаемые господа!

Выражаем огромную признательность за выбор нашего продукта. Гарантируем, что он исполнит ваши ожидания. Желаем удовлетворения с данного вентилятора и его использования.

Vážený zákazníku!

Děkujeme za výběr našeho produktu. Jsme si jisti, že naplní všechna vaše očekávání. Přejeme vám spokojenosť s vybraným ventilátorem a jeho používáním.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir bedanken uns für die Auswahl unseres Produktes. Wir garantieren, dass es Ihre Erwartungen. Wir wünschen Ihnen Zufriedenheit mit dem eingekauften Lüfter und dessen Nutzung. vollständig erfüllt.

Cher client!

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et sommes persuadés que sa performance vous plaira. La satisfaction de nos clients est notre objectif, nous espérons que notre ventilateur vous donnera entière satisfaction.

Tiszttelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Garantáljuk, hogy minden elvárásunknak megfelel. Kívánjuk, hogy örömet lelj通风机在和annak használatában.

Uwaga

Przed podłączeniem urządzenia wyłącz zasilanie prądu w instalacji elektrycznej.

Attention

Cut off the power supply in the electrical installation before the connection.

Внимание

Все работу по монтажу и подключению проводить только при снятом напряжении сети.

Upozornění

Před připojením k elektrické síti vypněte hlavní přívod elektrického proudu.

Attention

Mettre hors service l'alimentation en courant avant de brancher votre appareil.


Achtung

Vor dem Anschluss des Gerätes schalten Sie bitte die Stromversorgung in der elektrischen Installation aus.

Figyelem

A berendezés bekötése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.




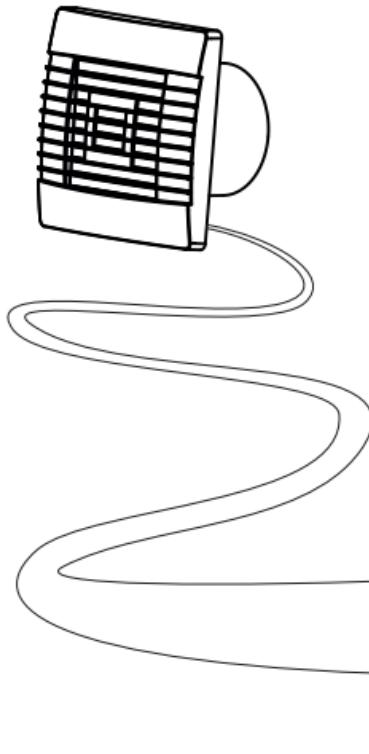

L	Przewód fazowy Phase wire Фазовый провод Fázový vodič Phase Phasenleitung Fázis vezeték
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

N	Przewód neutralny Neutral wire Нейтральный провод Střední vodič Neutre Neutralleiter Semleges vezeték
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T	Przewód sterujący Control wire Управляющий провод Ochranný vodič Terre Steuerleitung Szabályzó vezeték
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

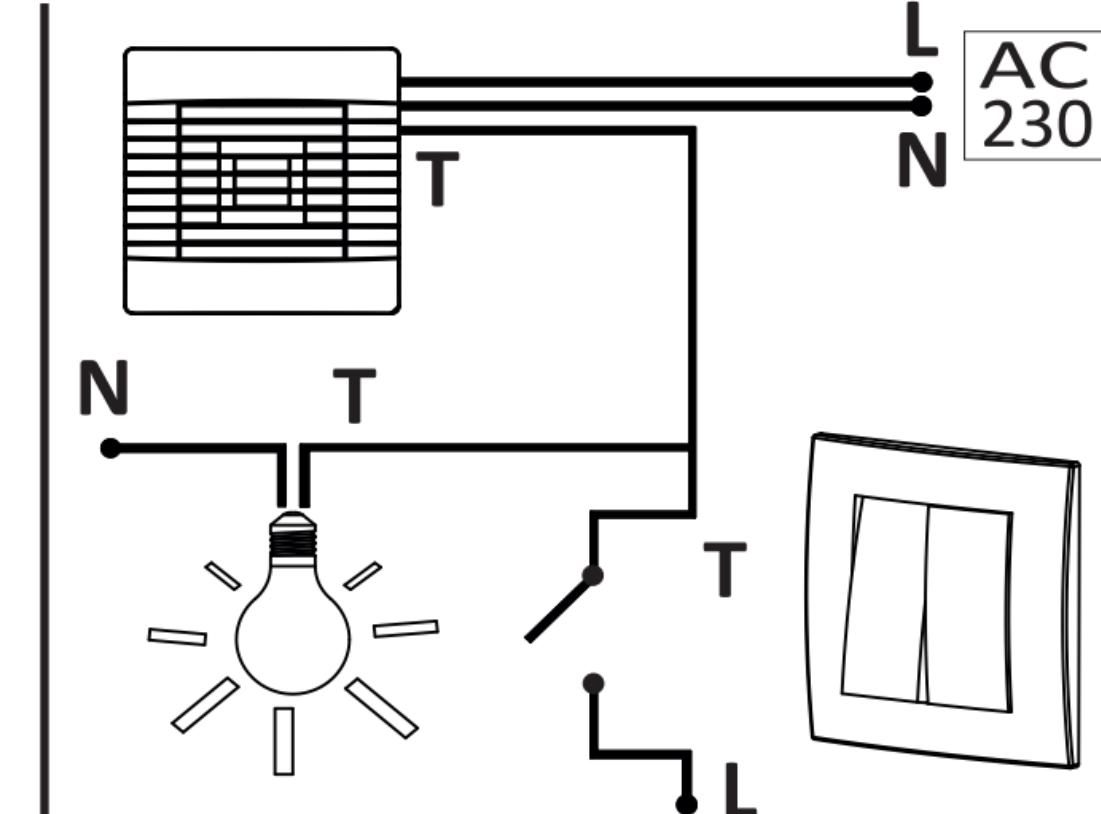

Opcje

Option

Модели

Varianty


Options

Optionen


Opciók

TS / HS /MS


Niezbędne narzędzia / Useful tools / Необходимые инструменты / Potřebné nářadí / Outils indispensables / Erforderliches Werkzeug / Szükséges szerszámok

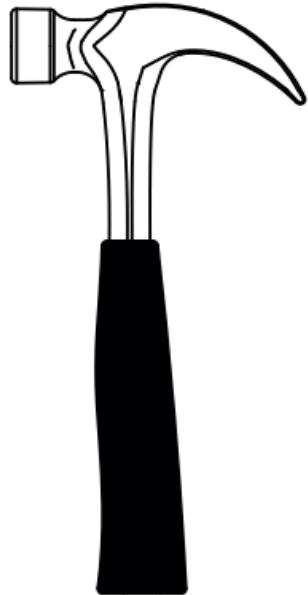

Młotek
Hummer
Молоток
Kladivo
Marteau
Hammer
Kalapács

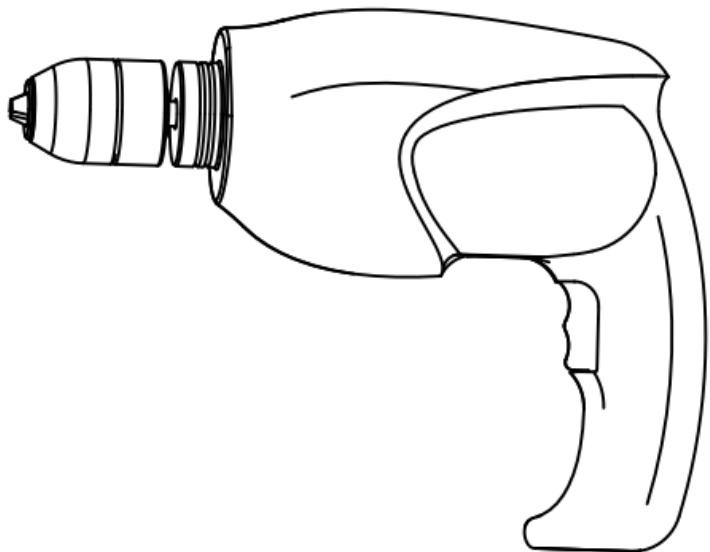

Wiertarka
Driller
Дрель
Vrtačka
Perceuse
Bohrmaschine
Fúrógép



Ołówek
Pencil
Карандаш
Tužka
Crayon
Bleistift
Jelölőceruza



Wiertło
Drill
Сверло
Vrták
Foret
Bohrer
Fúrószár



Šrubokręt 1
Screwdriver 1
Отвертка 1
Šroubovák 1
Foret
Tourne-vis 1
Schraubendreher 1
Csavarhúzó 1



Šrubokręt
Screwdriver 2
Отвертка 2
Šroubovák 2
Foret
Tourne-vis 2
Schraubendreher 2
Csavarhúzó 2

Zawartość opakowania

Content of the box

Комплект поставки

Obsah balení

Contenu de la boîte

Lieferumfang


A csomagolás tartalma

Wentylator
Fan
Вентилятор
Ventilátor
Le ventilateur
Ventilator
Ventilátor

Gwarancja
Guarantee
Гарантия
Záruka
La garantie
Garantie
Garancia

Pakiet
set of screws and dowels
Пакет
Příslušenství
Le paquet d'installation
Montage-Satz
Szett

guarantee




Wentylator
Fan
Вентилятор
Ventilátor
Le ventilateur
Ventilator
Ventilátor

Gwarancja
Guarantee
Гарантия
Záruka
La garantie
Garantie
Garancia

Stopa
Mounting plate
Лапа крепления
Montážní deska
Le pied de montage
Montagefuß
Rögzítő talp

guarantee

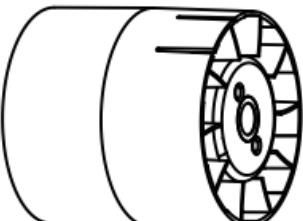

aRid / pRim / pRemium / pRestige

aRc

Demontaż kratki

Grill disassembly


Демонтаж решетки

Demontáž mřížky

Comment démonter la grille

Demontage des Gitters

A rács eltávolítása

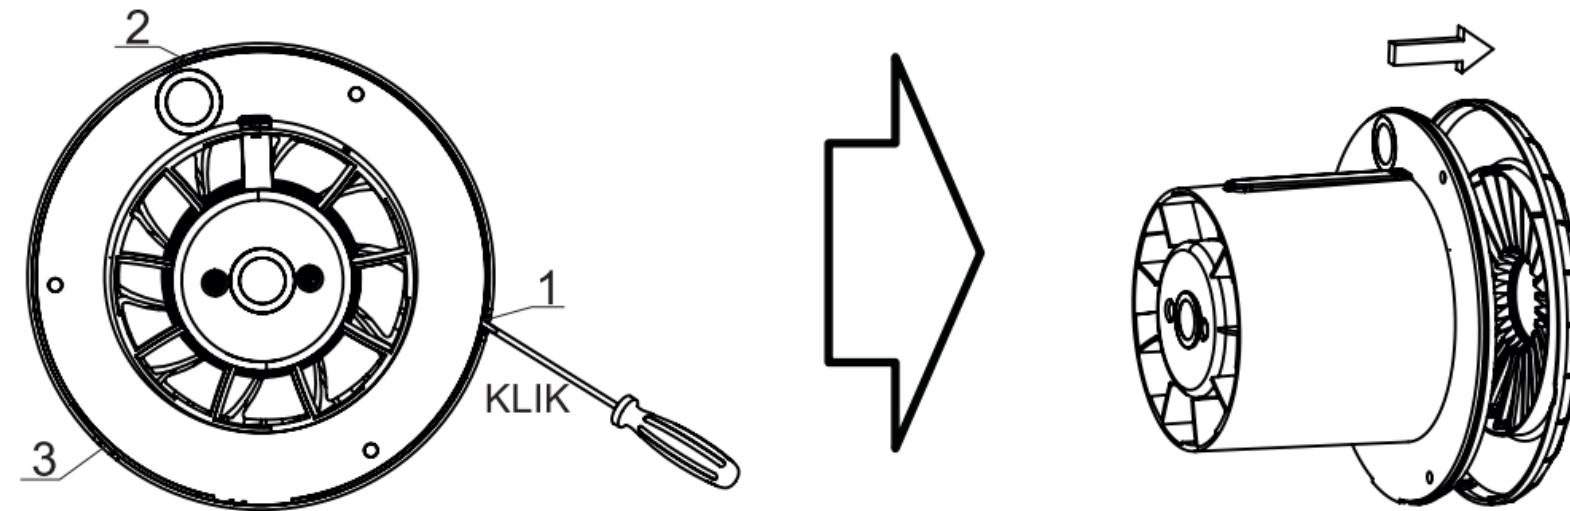

aRid HS / aRid TS

Demontaż kratki

Grill disassembly



Демонтаж решетки

Demontáž mřížky

Comment démonter la grille

Demontage des Gitters

A rács eltávolítása

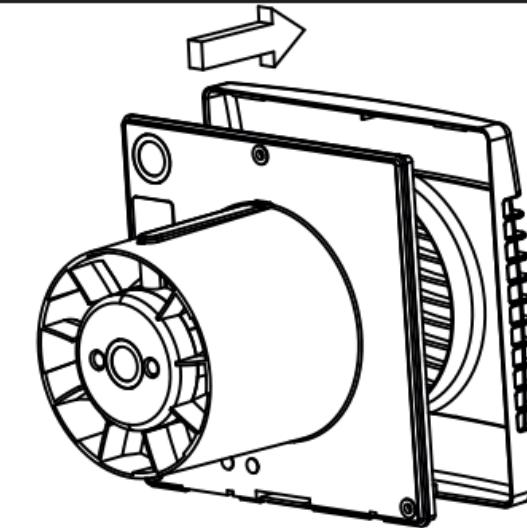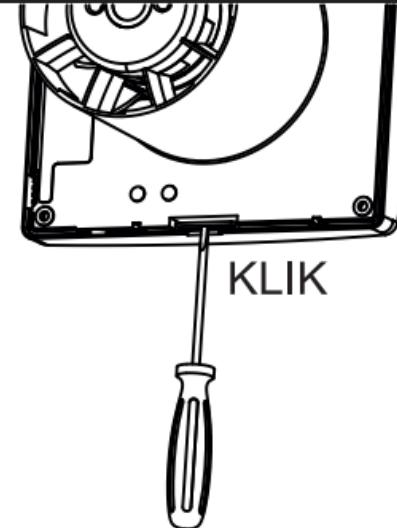

pRim / pRemium / pRestige

Demontaż pokrywy

Lid disassembly


Демонтаж крышки

Demontáž krytky

Comment démonter le couvercle

Demontage des Deckels

A fedél eltávolítása

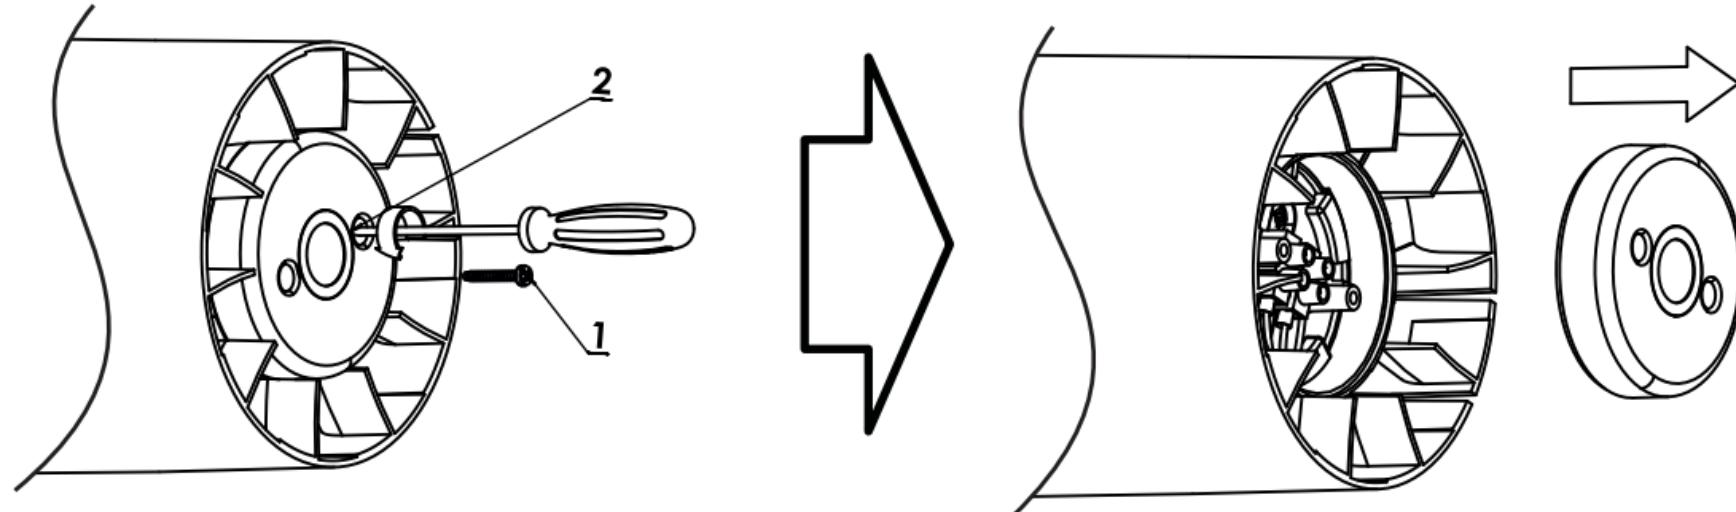

aRid S / aRc S

Przygotowanie otworu

Mounting hole preparation


Лапа крепления

Příprava otvoru

Préparation de l'ouverture

Vorbereitung der Bohrung

Szerelőnyílás elkészítése

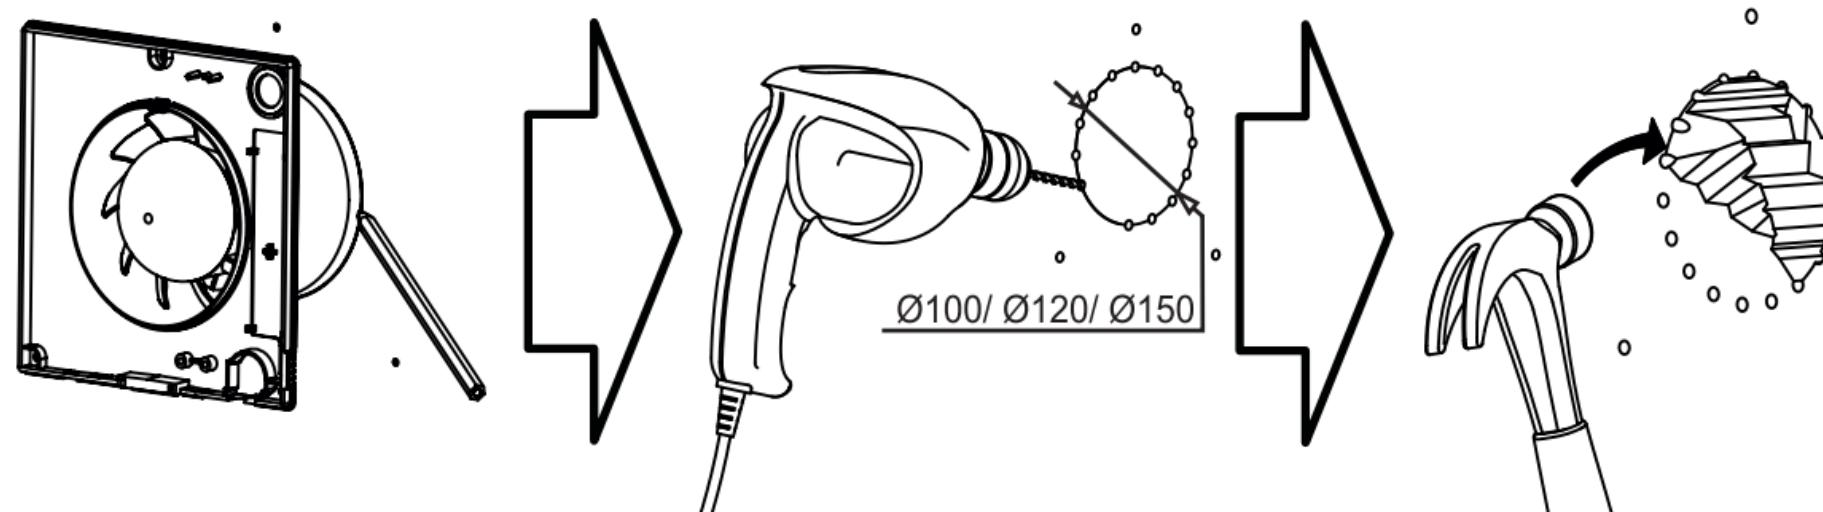

aRid / pRim / pRemium / pRestige

Instalowanie wentylatora

Fan installation


Установление вентилятора

Montáž ventilátora

Mise en place du ventilateur

Lüftereinbau

A ventilátor telepítése

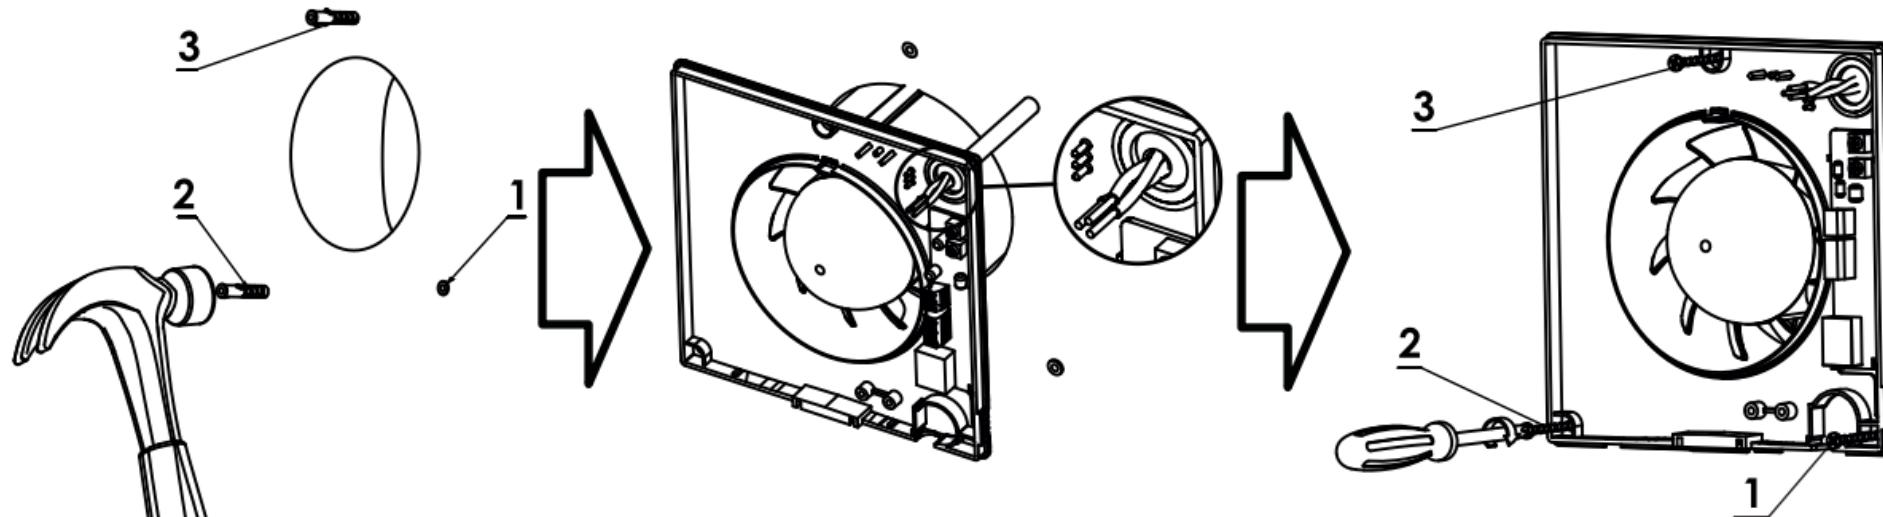

aRid / pRim / pRemium / pRestige

W wentylatorach ze sterowaniem elektronicznym można ustawić parametry pracy urządzenia na potencjometrze obrotowym za pomocą śrubokręta (wersje TS, HS oraz MS)

It is possible to set the fan operating time on potentiometer by using a screwdriver in fans with electrical control system (TS, HS and MS version).

В вентиляторах с электрическим управлением можно регулировать параметры работы устройства на реостате при помощи отвертки (версии TS, HS и MS)

U ventilátorů s elektronickým řídícím systémem (provedení TS, HS, MS) je možné nastavit čas provozu ventilátoru potenciometrem pomocí šroubováku.

TS		Wyłącznik czasowy (wentylator pracuje po wyłączeniu światła od 3 do 23 minut) Timer Sensor (The fan operates from 3 to 23 minutes after switching off the light) Таймер (вентилятор работает после выключения света от 3 до 23 минут) Časový snímač (ventilátor je v provozu od 3 - 23 minut po zhasnutí světla)
HS		Czujnik wilgoci (wentylator osusza pomieszczenie w zależności od zadanego progu w zakresie od 40 do 80 % wilgotności) Higro Sensor (The fan dries the room depending on chosen humidity level from 40% to 80%) Датчик влажности (вентилятор осушает помещение в зависимости от установленного порога влажности, от 40% до 80%) Snímač vlhkosti - hygrostat (ventilátor vysuší místnost v závislosti na zvolené míře vlhkosti mezi 40% až 80%)
MS		Czujnik ruchu (wentylator załącza się w zależności od ustawionej czułości, czujnik ma zasięg 5 m od urządzenia) Movement Sensor (The fan turns on depending on chosen sensitivity degree. The sensor has the reach of 5m from the device) Датчик движения (вентилятор включается в зависимости от установленной чувствительности, датчик обнаруживает движение на расстоянии 5 метров) Snímač pohybu (ventilátor se zapne v závislosti na zvoleném stupni citlivosti - dosah snímače je 5m od zařízení)

Le potentiomètre des ventilateurs dotés d'une régulation électronique peuvent être réglés à l'aide d'un tourne-vis (version TS, HS et MS)

In den Lüftern mit elektronischer Steuerung können die Betriebsparameter des Gerätes am Drehpotentiometer mithilfe eines Schraubendrehers (Version TS, HS und MS) eingestellt werden.

Az elektronikusan vezérelt ventilátorok esetében a berendezés üzemelési paramétereit potenciométerrel egy csavarhúzó segítségével állíthatók be (TS, HS, valamint MS verziók)

TS		<p>Le temporisateur (le ventilateur fonctionne après l'extinction de la lumière durant un laps de temps compris entre 3 à 23 minutes) Zeitschalter (der Lüfter arbeitet nach Ausschalten des Lichts 3 bis 23 Minuten lang) Időkapcsoló (a ventilátor a világítás lekapcsolását követően 3 és 23 perc közötti időtartalmon át működik)</p>
HS		<p>Sonde d'hygrométrie (le ventilateur sèche l'air ambiant en fonction du seuil demandé dans une fourchette de 40 à 80 % de taux d'humidité) Feuchtigkeitssensor (der Lüfter trocknet den Raum je nach dem vorgegebenen Schwellenwert im Bereich 40% bis 80% der Feuchtigkeit) Páraérzékelő (a ventilátor szárítja a helyiséget a 40% és 80% páratartalom közötti tartományban beállított küszöbértéknek megfelelően)</p>
MS		<p>Détecteur de mouvement (le ventilateur se met en marche en fonction du réglage de sa sensibilité, le détecteur à un rayon d'action de 5 m) Bewegungssensor (der Lüfter schaltet aus je nach der eingestellten Empfindlichkeit, der Sensor weist eine Reichweite von 5 m vom Sensor auf) Mozgásérzékelő (a ventilátor a beállított érzékenységi szintnek megfelelően lép működésbe, az érzékelő hatótávolsága a berendezéstől számított 5 m)</p>

Przeprowadzenie przewodu, instalacja przewodu zasilającego w trzymaczu

Insert the wire and fasten it using the holder


Проведение провода, установление провода питания в обойме

Protáhněte vodič krytkou a upevněte jej do držáku vodiče

Passage du câble électrique, fixation du serre-câble

Verlegung der Leitung, Installation der Versorgungsleitung im Halter

A vezeték átfűzése, a betáp vezeték rögzítése a tartóban

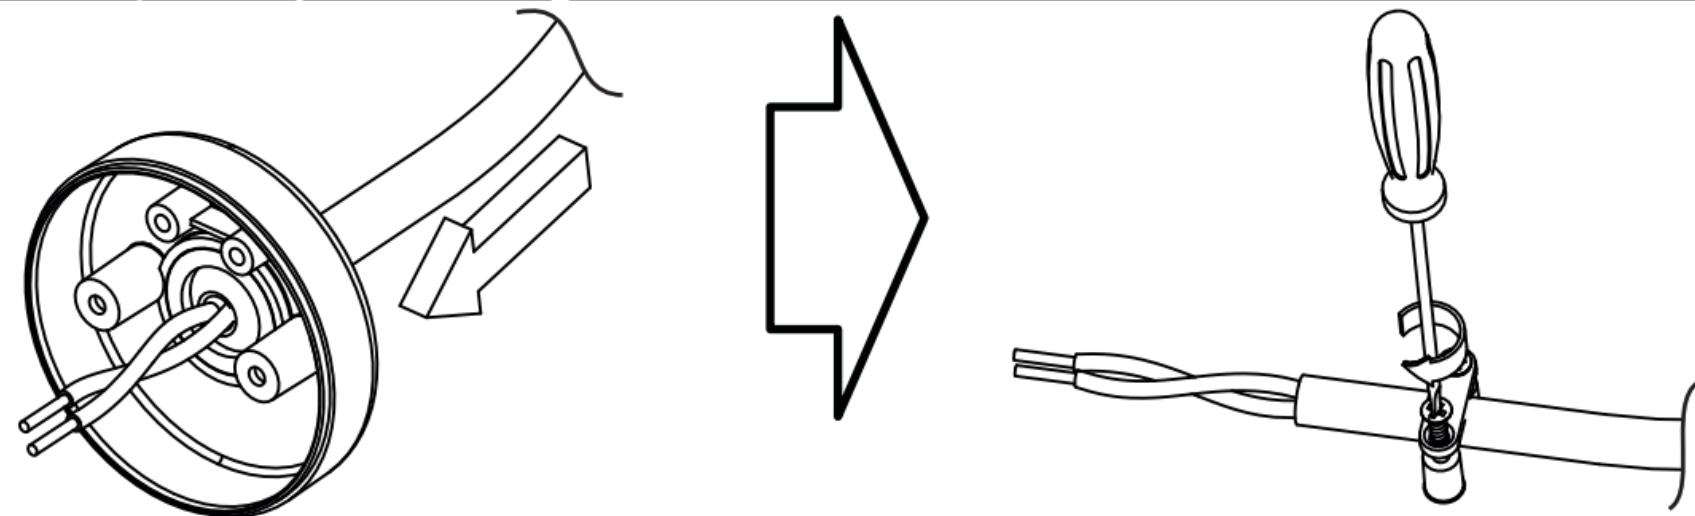

aRid S / aRc S

Podłączenie elektryczne wersji S oraz PS

Electrical connection of S and PS version


Электрическое присоединение версии S и PS

Electricke zapojení variant S a PS

Branchemet électrique de la version S et PS

Elektrischer Anschluss – Version S und PS

Az S és PS verziók elektromos bekötése

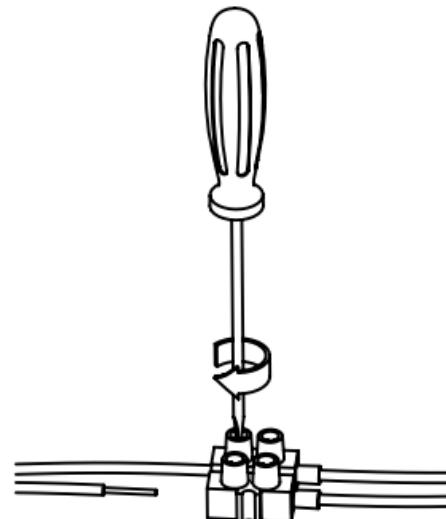


AC
230

L

N

motor

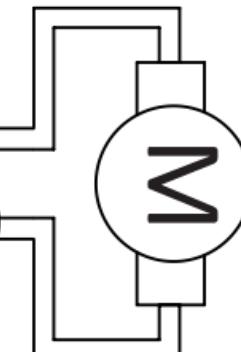

aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

Podłączenie elektryczne wersji TS, HS oraz MS

Electrical connection of TS, HS and MS version


Электрическое присоединение версии TS, HS и MS

Electricke zapojení variant TS, HS a MS



Branchemet électrique de la version TS, HS et MS

Elektrischer Anschluss – Version TS, HS und MS


A TS, HS és MS verziók elektromos bekötése

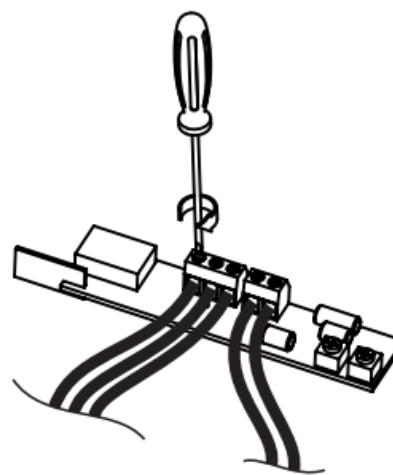

TS\HS

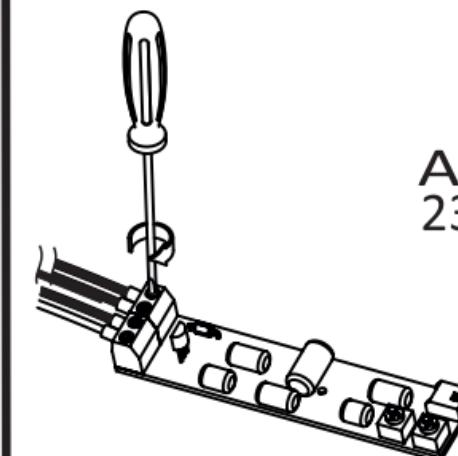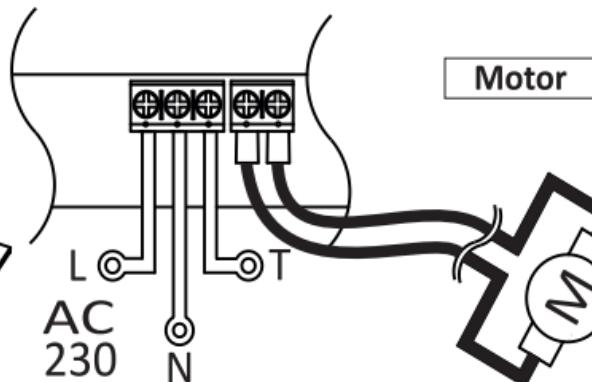

MS

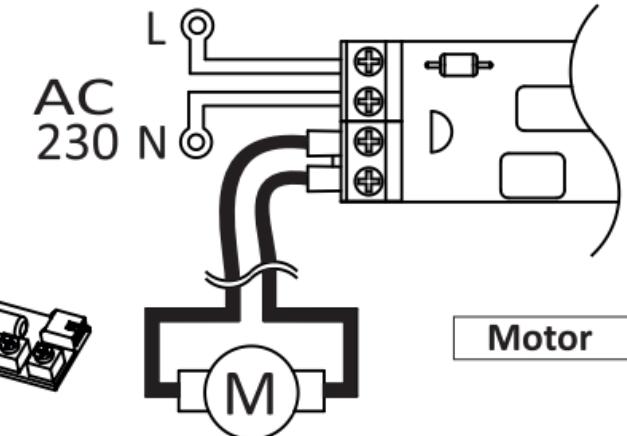

pRim / pRemium / pRestige

Podłączenie elektryczne wersji TS/HS

Electrical connection of TS/HS


Электрическое присоединение версии TS/HS

Electrické zapojení variant TS a HS

Branchemet électrique de la version TS/HS

Elektrischer Anschluss – Version TS/HS

A TS és HS verziók elektromos bekötése

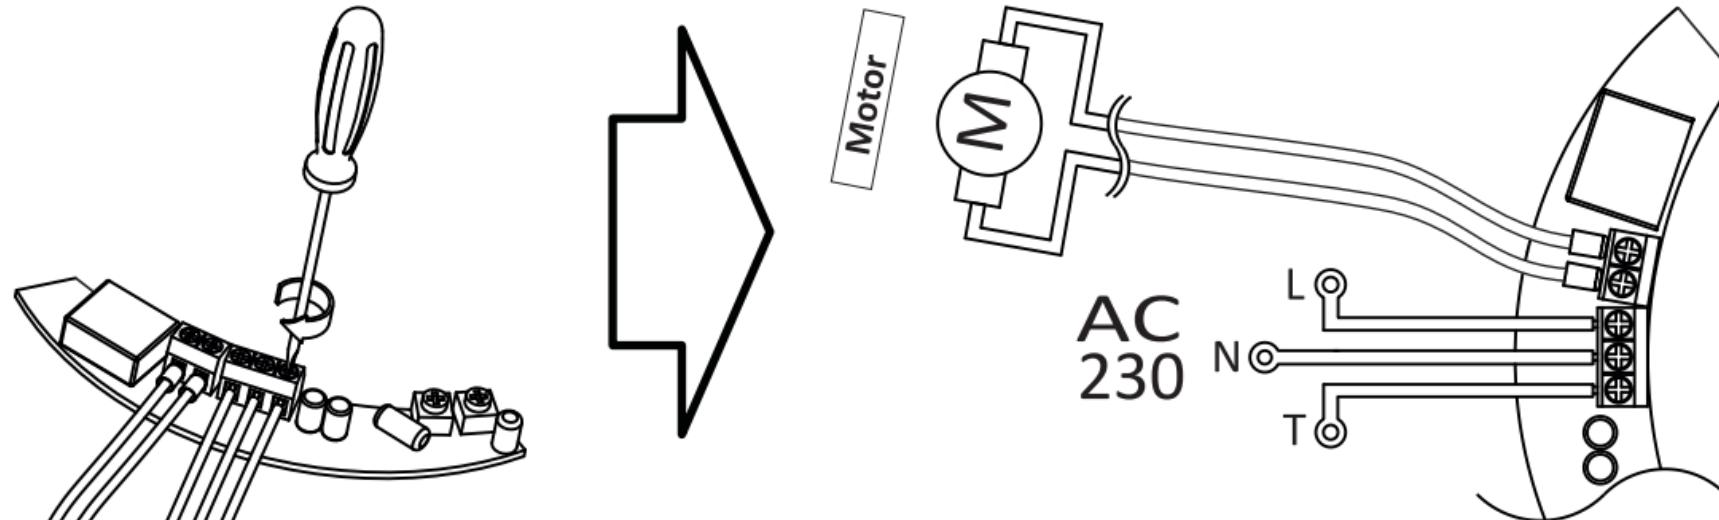

aRid

Regulacja parametrów w wersjach TS, HS oraz MS

Parameter adjustment in TS, HS and MS version

Регулировка параметров в версиях TS, HS и MS


Nastavení parametrů pro varianty TS, HS a MS

Réglage des paramètres des versions TS, HS et MS

Parameterregelung bei Versionen TS, HS und MS


Paraméterek szabályozása a TS, HS és MS verziókban

3-23 min

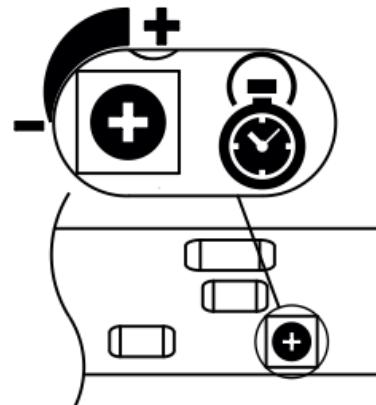


TS

40-80 %

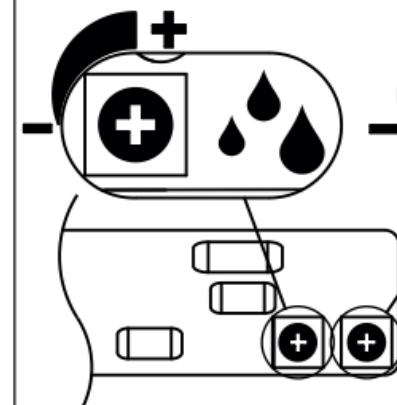


3-23 min

HS



sense

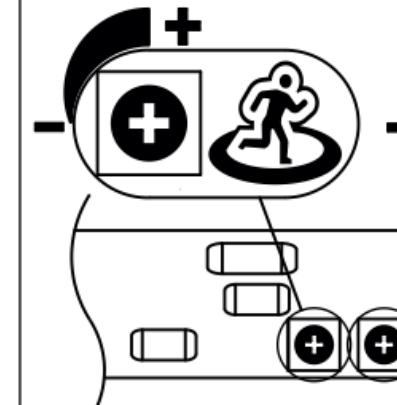

3-23 min

MS

aRid / pRim / pRemium / pRestige

Usunięcie zabezpieczeń

Removal of the protective foams


Удаление защитных элементов

Odstanění ochranných prvků

Enlevement de la mousse de protection

Entfernen der Abdeckungen

Biztosító szivacsok eltávolítása

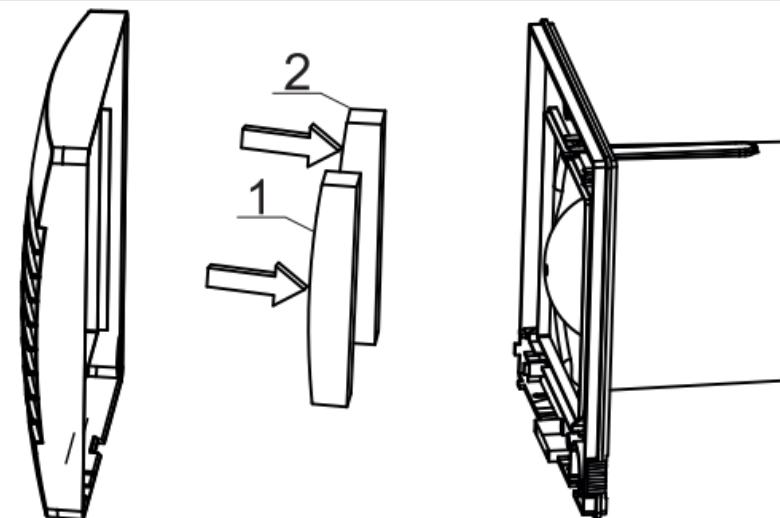

pRestige

Montaż kratki

Grill assembly


Монтаж решетки

Montáž mřížky

Comment monter la grille

Gittermontage

Rács felhelyezése

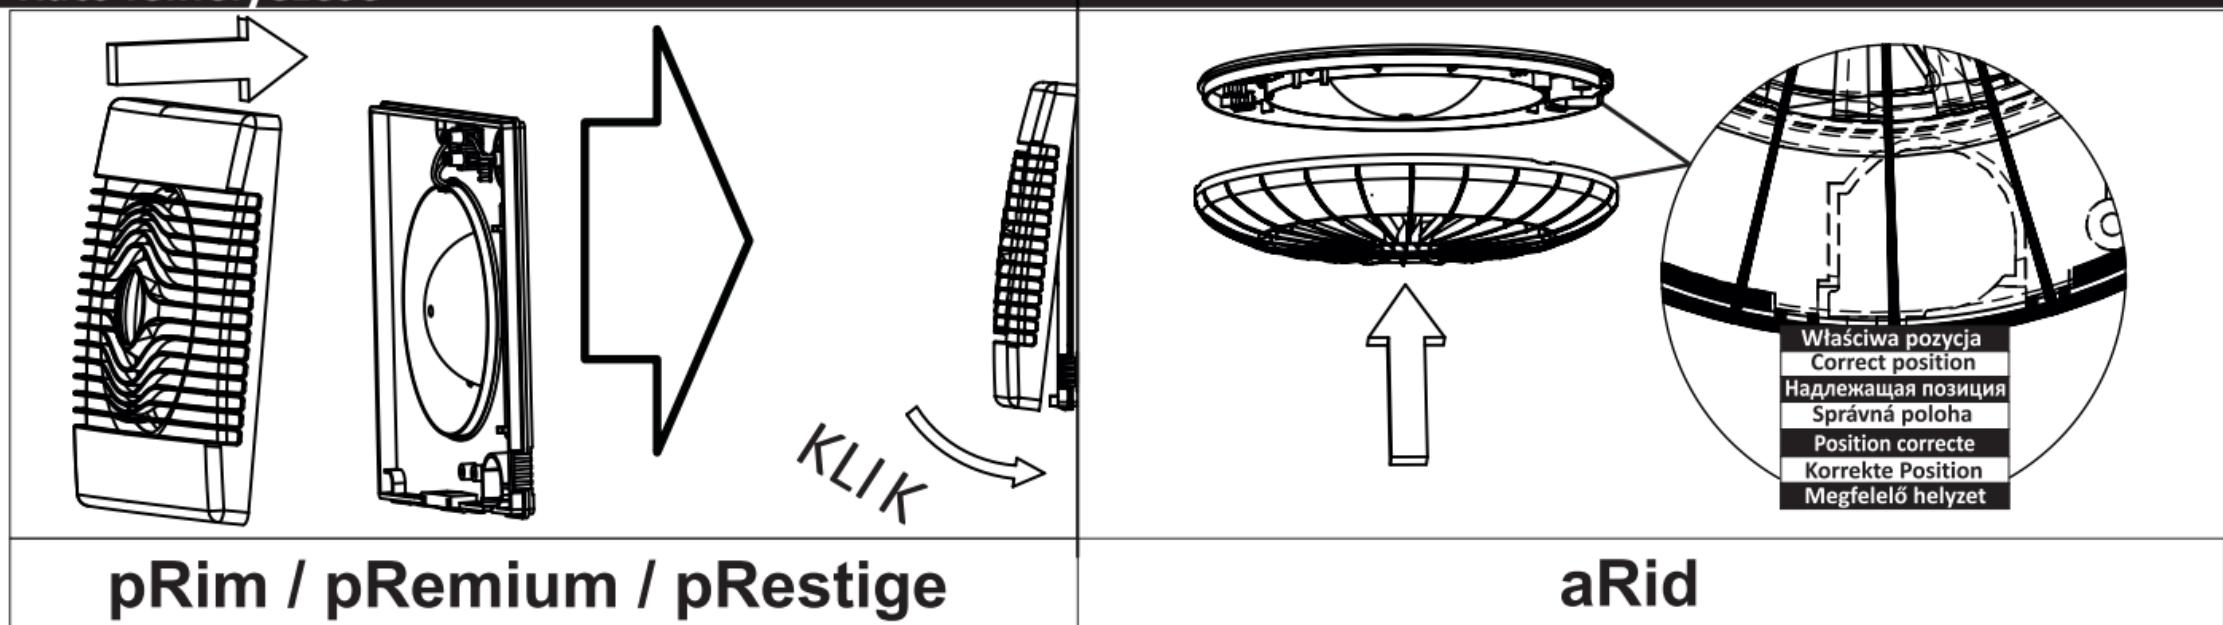

Instalowanie pokrywy po przyłączeniu wentylatora

Lid assembly after the fan installation


Установление крыши после подключения вентилятора

Montáž krytky po instalaci ventilátora

Comment installer le couvercle après avoir raccordé le ventilateur

Einbau des Deckels nach Anschluss des Lüfters

A fedél rögzítése a ventilátor bekötését követően

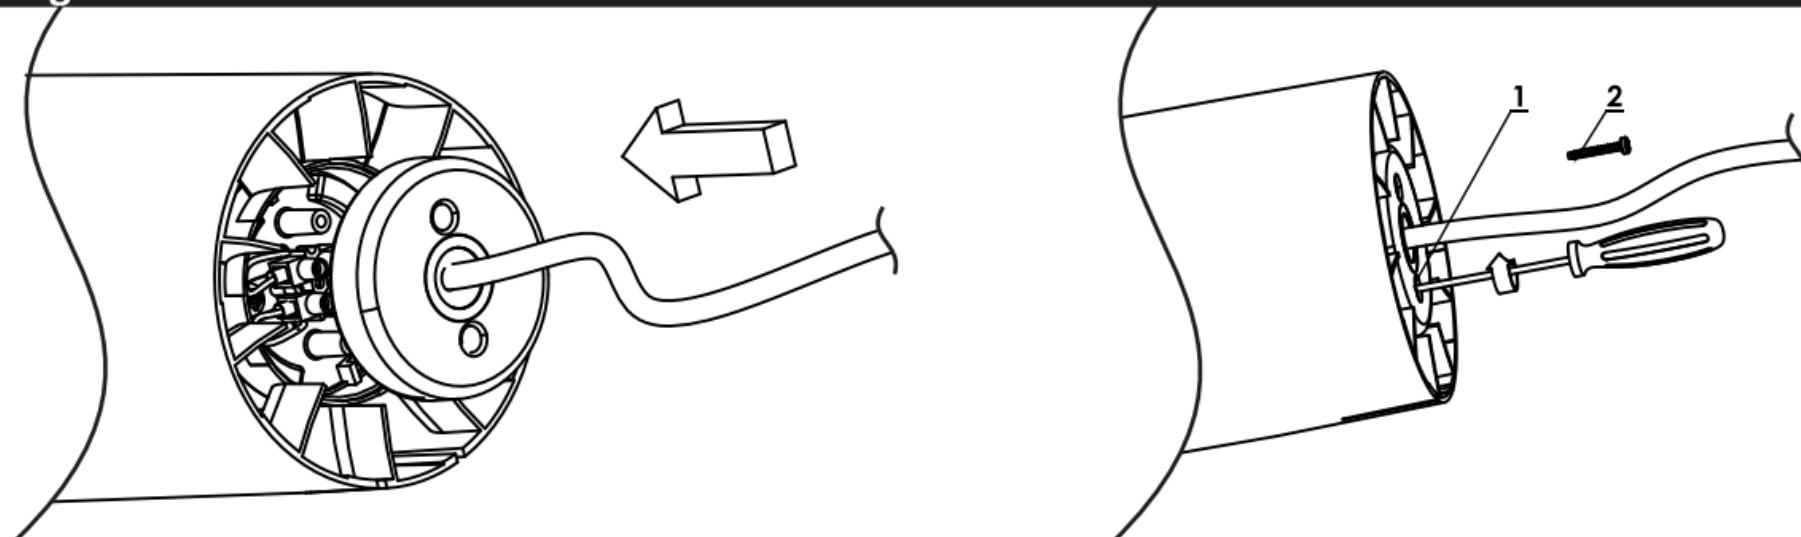

aRid S / aRc S

Montaż stopy montażowej, montaż wentylatora kanałowego na stopie

Mounting plate assembly, duct fan assembly on the mounting plate


Монтаж лапы крепления, монтаж канального вентилятора на лапе

Připevnění montážní desky, upevnění potrubního ventilátoru k montážní desce

Montage de la plaque d'assemblage, montage du ventilateur sur la plaque

Einbau des Montagefußes, Montage des Kanallüfters am Fuß

A rögzítő talp rögzítése, majd a ventilátor rögzítése a rögzítő talpra

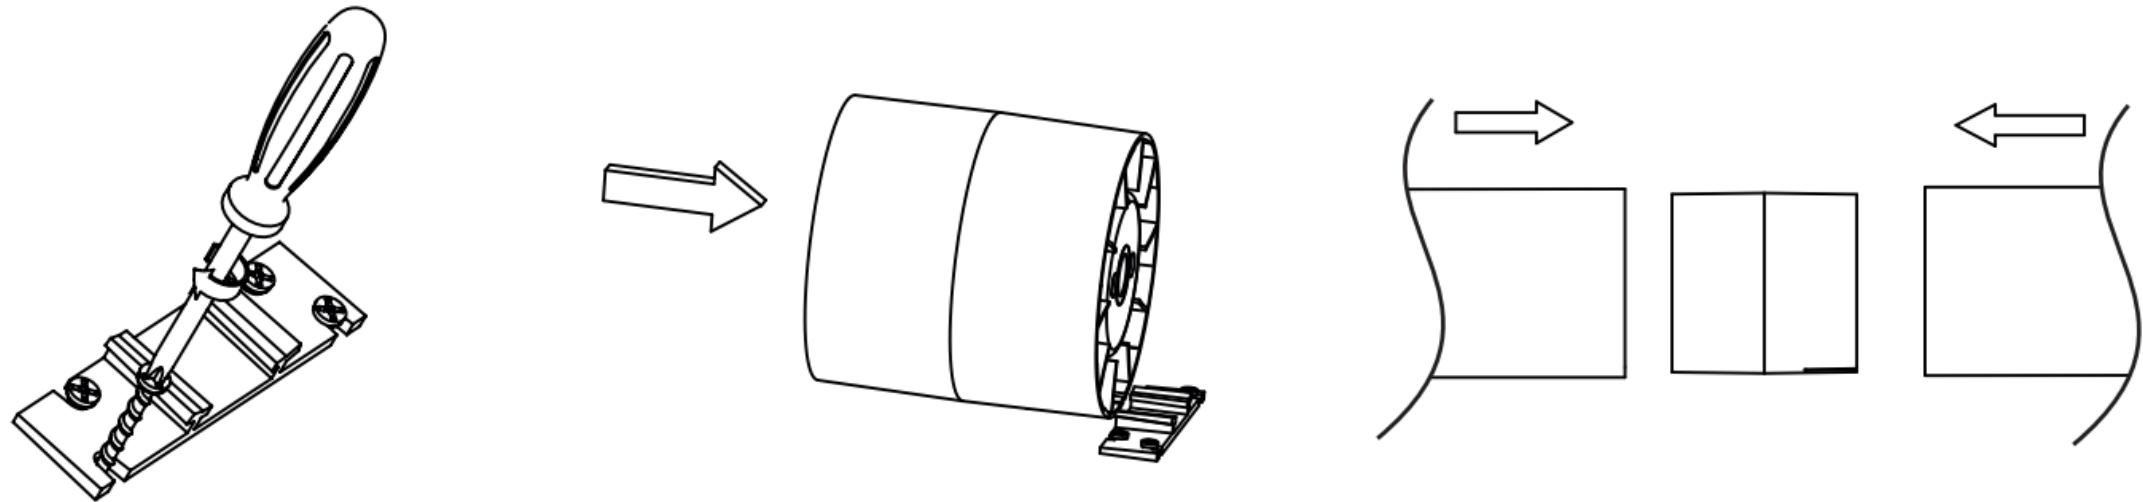

aRc

Konserwacja i czyszczenie	Maintenance and cleaning	Консервация и очищание	Údržba a čištění	Entretien et nettoyage	Reinigung und pflege	Karbantartás és tisztítás
<p>Każdy wentylator należy regularnie czyścić i co najmniej raz do roku zdemontować w celu dokonania przeglądu silnika i oczyszczenia wentylatora z nagromadzonego nalotu. Przegląd obejmuje oczyszczenie, oględziny zewnętrzne silnika, aparatury rozruchowej i zabezpieczającej.</p> <p>1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.</p> <p>2. Części plastikowe należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem mydła.</p> <p>3. Po zakończeniu czyszczenia należy się upewnić, że wszelkie pozostałości mydła zostały usunięte a do wnętrza silnika nie dostały się żadne płyny.</p> <p>4. Zanim wentylator zostanie ponownie zamontowany, należy się upewnić, że wszystkie elementy są wysuszone</p>	<p>Each fan should be cleaned regularly and at least once a year it should be disassembled in order to check the motor and clean the fan from the accumulated dust. The check includes cleaning, external inspection of the motor, start-up and protective device.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cut off the power supply before cleaning the fan. Use soap and damp cloth or sponge to clean the plastic parts After the cleaning process make sure that all the soap remains has been removed and the inside of the motor is free from liquids. Before reassembling the fan make sure that all the parts are dry. 	<p>Каждый вентилятор надо регулярно очищать и, по крайней мере, один раз в год демонтировать с целью: осмотр двигателя и очистить вентилятор от пыли и грязи. Осмотр охватывает очищение, внешний осмотр двигателя, осмотр пусковой и защитной аппаратуры.</p> <ol style="list-style-type: none"> Перед очищением убедитесь, что вентилятор отключен от электрической сети. Чистку пластмассовых частей проводите влажной тканью или губкой с добавкой мыла. После чистки убедитесь, что всякие остатки мыла удалены и во внутрь двигателя не прорвалась жидкость. Прежде чем снова установить вентилятор, убедитесь, что все части сухие. 	<p>Každy ventilátor by měl být pravidelně čištěn a minimálně jednou ročně demontován za účelem prohlídky motoru a vyčištění od nahromaděného prachu.</p> <p>Prohlídka zahrnuje čištění, vnější prohlídka motoru, spouštěcích a ochranných prvků.</p> <ol style="list-style-type: none"> Před zahájením čistícího procesu se ubezpečte, že je ventilátor odpojen od zdroje elektrického napájení. Plastové části vycistěte mýdlem a navlhčenou utěrkou. Po vycistění se ujistěte, že zbývající mýdlo bylo odstraněno a vnitřek motoru neobsahuje žádné tekutiny. Před opětovným složením ventilátoru se ujistěte, že všechny jeho části jsou suché. 	<p>Il convient de nettoyer régulièrement votre ventilateur. Au moins une fois par an il convient de démonter votre ventilateur, vérifier l'état du moteur et dépoussiérer le ventilateur. La vérification de votre ventilateur consiste en le nettoyage, la vérification visuelle du moteur, des pièces de transmissions et de protection. Entretien et nettoyage</p> <ol style="list-style-type: none"> Avant de commencer le nettoyage assurez-vous que le ventilateur est débranché. Nettoyer les parties en plastique avec un chiffon ou une éponge humide et un peu de savon. Assurez-vous que les pièces soient correctement rincées et toutes traces de savon éliminées et qu'aucun liquide n'ait pénétré dans le moteur. Avant de remonter votre ventilateur, assurez-vous que toutes les pièces soient sèches. 	<p>Jeder Lüfter soll regelmäßig gereinigt und mindestens ein Mal im Jahr demontiert werden, um den Motor zu prüfen und den am Lüfter entstandenen Belag zu entfernen. Die Inspektion umfasst die Reinigung, die visuelle Kontrolle des Motors sowie der Anlauf- und Sicherheitsgeräte.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vor der Reinigung muss man sich vergewissern, dass die Anlage von der Stromquelle abgetrennt ist. Die Kunststoffteile sind mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit Seife zu reinigen. Nach Abschluss der Reinigung muss man sich vergewissern, dass alle Seifenreste beseitigt wurden und in das Motorinnere keine Flüssigkeiten gelangt sind. Bevor der Lüfter wieder eingebaut wird, muss man sich vergewissern, dass alle Elemente trocken sind. 	<p>Az összes ventilátor rendszeres tisztítást igényel és legalább évente egyszer le kell azt szerelni a motor ellenőrzése és a ventilátor lerakódott szennyeződésekkel való megtisztítása céljából. Az ellenőrzés a tisztításból, valamint a motor, a mozgó alkatrészek és a biztosító berendezések külső szemrevételezéséből áll.</p> <ol style="list-style-type: none"> A tisztítás megkezdése előtt meg kell győzödni arról, hogy a berendezés le van-e választva a hálózati áramforrásról. A műanyag elemeket nedves törlökendővel vagy szivaccsal tisztítjuk, kevés szappan hozzáadásával. A tisztítás befejezése után meg kell győzödni arról, hogy minden szappanmaradék eltávolításra került, valamint arról is, hogy semmilyen folyadék nem került a motor belséjébe. Mielőtt a ventilátor ismételten felszerelésre kerülne, meg kell győzödni arról, hogy a berendezés összes eleme megszáradt.

Uwagi	Remarks	Замечания:	Poznámky	Remarques	Bemerkungen	Megjegyzések
<p>1. Podczas podłączania urządzenia należy zachować wszelkie należne środki ostrożności</p> <p>2. Urządzenie powinno być montowane i demontowane przez wykwalifikowanego elektryka, posiadającego uprawnienia SEP.</p> <p>3. Przed przystąpieniem do regulacji lub konserwacji należy każdorazowo upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, nawet jeśli wentylator nie pracuje.</p> <p>4. Do instalacji elektrycznej niezbędny jest wyłącznik o odległości między stykami wszystkich biegunków nie mniejszej niż 3mm.</p> <p>5. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki dla uniknięcia przepływu gazów do pomieszczenia z otwartego przewodu dominowego lub innych urządzeń z otwartym ogniem.</p> <p>6. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania innowacji i zmian wynikających z postępu technicznego.</p>	<p>1. All the precautions should be maintain during the installation</p> <p>2. Assembling/Disassembling should be performed by a qualified and certified electrician</p> <p>3. Regulation and maintenance operations should be performed only after the previous disconnection of the fan from the power supply, even if the fan isn't working.</p> <p>4. The electrical installation requires a switch with minimum 3mm distance between the contacts of all poles.</p> <p>5. All the precautions should be undertaken to avoid the inverse flow of gases to a room from an open chimney hole or other devices with the open fire.</p> <p>6.The producer reserves the rights to introduce the innovations and alterations resulting from the technological development.</p>	<p>1. При подключению вентилятора соблюдайте меры безопасности.</p> <p>2. Работы по монтажу и демонтажу вентилятора должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.</p> <p>3. Перед приступлением к регулировке или консервации каждый раз убедитесь, что вентилятор отключен от электрической сети, даже если не работает.</p> <p>4. Электропроводка должна быть снабжена в выключатель, в котором расстояние между переключателями выстрого хода должно быть не менее 3 мм.</p> <p>5. Следует принять соответствующие меры для предотвращения попадания газов в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные установки.</p> <p>6. Продюсер оставляет за собой право на внесение без уведомления нововведений и изменений в связи с постоянным техническим прогрессом.</p>	<p>1. V průběhu instalace dodržujte všechna bezpečnostní opatření.</p> <p>2. Demontáž a montáž venoru může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.</p> <p>3. Úkony spojené s nastavením a údržbou mohou být prováděny pouze po odpojení od zdroje napájení elektrickým proudem a to iv případě, že ven or neni zapnutý.</p> <p>4. Elektroinstalace vyžaduje výpínač s minimální vzdáleností mezi kontakty jednotlivých polů 3mm.</p> <p>5. Je nutné bezpečně zajistit, aby vedení plynu do místnosti bylo odděleno od vedení prohozového kanálu nebo jiných zařízení s otevřeným ohněm.</p> <p>6. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn a inovací výrobků vyplývajících z technického vývoje a to aniž by musel o této změně informovat zakázníka.</p>	<p>1. Avant de mettre votre ventilateur sous tension il convient de prendre toutes les mesures de sécurité d'usage.</p> <p>2. Faire appel à un électricien qualifié pour monter et démonter votre ventilateur.</p> <p>3. Avant d'entreprendre les travaux d'entretien ou les réglages de votre ventilateur assurez-vous qu'il soit hors tension, et ce même lorsqu'il ne fonctionne pas.</p> <p>4. Un interrupteur doit être installé sur le circuit d'alimentation du ventilateur. Espace entre les rupteurs de l'interrupteur égal ou supérieur à 3 mm, quelques soient les pôles.</p> <p>5. Il convient de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter le passage de gaz entre la gaine ou la cheminée de ventilation et la pièce ventilée, ou d'autres équipements à foyer ouvert.</p> <p>6. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification, fruit des progrès techniques.</p>	<p>1. Beim Anschluss des Gerätes sind jegliche notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.</p> <p>2. Das Gerät soll durch einen qualifizierten Elektriker mit SEP-Zulassung montiert und demontiert werden.</p> <p>3. Vor der Aufnahme der Regelarbeiten und der Wartung muss man sich immer vergewissern, ob das Gerät vom Netz abgetrennt ist, auch wenn der Lüfter nicht arbeitet.</p> <p>4. Für die elektrische Installation ist ein Schalter mit einem Abstand zwischen den Kontakten aller Pole von mindestens 3 mm erforderlich.</p> <p>5. Es sind entsprechende Maßnahmen gegen Eindringen der Gase aus dem offenen Kaminschacht oder aus anderen Anlagen mit offenem Feuer in den Raum zu ergreifen.</p> <p>6. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Innovationen und Änderungen einzuführen, die sich aus dem technischen Fortschritt ergeben.</p>	<p>1. A berendezés bekötése során minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.</p> <p>2. A berendezés fel- ill. leszerelését szakképzett, SEP jogosítványokkal rendelkező villanyszerelőnek kell végeznie.</p> <p>3. Mielőtt hozzákezdenek a szabályozáshoz vagy a karbantartáshoz, minden esetben győződjünk meg arról, hogy a berendezés le van választva a hálózati áramforrásról, még akkor is, ha a ventilátor egyébként nem működik.</p> <p>4. Az elektromos bekötéshez szükséges egy az összes mező kapcsolói között min. 3 mm távolságot tartó megszakító kapcsoló.</p> <p>5. minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk gázok beáramlását a helyiségebe a nyitott kéményeknél, valamint távol tartsuk a ventilátort nyílt lánggal üzemelő berendezésektől.</p> <p>6. A gyártó fenntartja magának a műszaki fejlődésből következő fejlesztések és módosítások bevezetésének jogát.</p>

Uwaga	Attention	Замечание	Upozornění	Attention	Achtung	Figyelem
Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy utylizować zgodnie z zasadami selektywnej	After the operating period the device should be utilised in accordance with selective disposal of electrical and electronic	После окончания срока службы изделия оноподлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования	Po skončení životnosti zařízenia nutno ekologicky zlikvidovať shodně se zásadami třídění elektrického a elektronického odpadu	En fin de vie du ventilateur lectroniques.lectriques et électives des appareils pour la collecte sédispositions prévuesconformément auxilliminer l'appareil convient d'é	Nach Beendigung des Betriebs des Gerätes ist es gemäß den Regeln für die selektive Trennung von elektrischen und elektronischen Abfällen zu entsorgen.	Az üzemeltetési időszak lejárta után a berendezéseket az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének és hasznosításának szabályaira figyelemmel kell hasznosítani.